



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA PREVENZIONE INCENDI

LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06.716362508 FAX. N. 06.716362507

032101.01.4135.005

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0003029 del 05/03/2013

032101.01.4135.005. Quesiti

Alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Lombardia
Via Ansperto, 4 - 20100 MILANO
(rif. quesito n.806 prot. n.17578 del 6 novembre 2012)

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Via Giuliani, 27/a,b,c - 23100 SONDRIO

OGGETTO: Residenze sanitarie assistenziali.
Vano ascensore/montalettighe antincendio.

Con riferimento alla nota pari oggetto a margine citata, nel ribadire quanto già rappresentato in materia di richiesta di pronunciamento da parte dell'ufficio scrivente, si concorda con il parere espresso da codesta Direzione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Datto)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA PREVENZIONE INCENDI

LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06.716362308 FAX. N. 06.716362507

032101.01.4135.005

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0003029 del 06/03/2013

032101.01.4135.005. Quesiti

Alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Lombardia
Via Ansperto, 4 - 20100 MILANO
(rif. quesito n.806 prot. n.17578 del 6 novembre 2012)

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Via Giuliani, 27/a,b,c - 23100 SONDRIO

OGGETTO: Residenze sanitarie assistenziali.
Vano ascensore/montalettighe antincendio.

Con riferimento alla nota pari oggetto a margine citata, nel ribadire quanto già rappresentato in materia di richiesta di pronunciamento da parte dell'ufficio scrivente, si concorda con il parere espresso da codesta Direzione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott.)

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0003396 del 06/03/2013

05. Area V Prevenzione Incendi e Sicurezza
Tecnica

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: cesare.giarba@pec.studiogiarba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: lr.lombardia@vigilfuoco.it, dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it

CC:

Ricevuto il: 17/10/2012 02:53 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: QUESITO SU MONTALETTIGHE UTILIZZABILI IN CASO DI INCENDIO

Priorità: normale

[image001.jpg\(1391\)](#)

[Allegato 1.pdf\(29537\)](#)

[Allegato 2.pdf\(60424\)](#)

[Allegato 3.pdf\(67228\)](#)


- Mostra Certificato

- Azioni ▼


Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS RISERVATA
Ricevute consegna a ing SOLA SENT ITEMS

Buongiorno, sono un professionista antincendio e sto partecipando alla progettazione di diverse Residenze Sanitarie Assistite in diverse province Lombarde, ricadenti nelle attività di cui al p.to 68 del D.P.R. n° 151 del 01-08-201. Dai diversi Comandi Provinciali VVF, riceviamo diverse interpretazioni e discordanti fra di loro in merito alla realizzazione di impianti montalettighe utilizzabili in caso di incendio (p.to 3.6.1 del D.M. 18-09-2002 e p.to 7 del D.M. 15-09-2005). Con la presente pongo per tanto il seguente quesito: Il punto 3.3 del DM 15/09/2005 prevede che "... E' consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai successivi punti 7 e 8" Intendo che, ad eccezione dei punti 7 e 8, il filtro a prova di fumo possa essere unico per vano scala e monta lettighe e che il monta lettighe possa essere interno al vano scala così come da esempio grafico allegato (All.1) ; La lettera circolare del 05/02/2008 prot. n° P157/4135 sott. 9 prevede che "...per i vani corsa per "ascensore antincendio" (punto 7 del DM 15/09/2005) deve essere previsto un filtro a prova di fumo dal quale sia possibile ACCEDERE O AL VANO SCALA, che costituisce un compartimento a se stante, O AL DISIMPEGNO AVENTE SUPERFICIE MINIMA IN PIANTA DI 5 MQ sul quale deve avvenire lo sbarco dell'ascensore e che può assolvere la funzione di spazio calmo. ove richiesto. Nel caso, invece, di vano corsa per "ascensore di soccorso" (punto 8 del DM 15/09/2005), si ritiene necessario che il filtro a prova di fumo mediante il quale si ha accesso alla scala sia indipendente da quello che conduce all'area dedicata su cui avviene lo sbarco dell'impianto di sollevamento...." Le indicazioni della circolare prevedono che in caso di montalettighe (p.to 7) il vano scala e l'area dedicata (5 mq) possono accedere dallo stesso filtro a prova di fumo, e che solamente in caso di ascensore di soccorso vano scala e l'area dedicata (5 mq) debbano essere serviti da due distinti filtri a prova di fumo. In allegato trasmetto tre esempi grafici: - All. 1 con comunicazione p.to 3.3 DM 15/09/2005 - All. 2 interpretazione fatta da alcuni comandi; - All. 3 interpretazione fatta da altro comando ; Viste le diverse interpretazioni chiedo un Vostro parere autentico. In attesa di positivo cenno di risposta colgo l'occasione per porgere distinti e cordiali saluti. Cesare Giarba


Descrizione: Descrizione: LOGO GIARBA Studio Termotecnico Giarba Cesare Via Pradelli 38, 23010 Berbenno di Valtellina (SO) Italy Tel. 0342.493088 Fax. 0342.598773 web <<http://WWW.studiogiarba.it>> www.studiogiarba.it E-mail <<mailto:info@studiogiarba.it>> info@studiogiarba.it P Rispetta l'ambiente: non stampare questa mail se non è necessario-Respect the environment: don't print this mail if it is not ecessary. Le informazioni contenute nella presente comunicazione sono destinate esclusivamente ai soggetti sopraindicati. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente ai recapiti sopra indicati. I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa sulla privacy




Esempio p.to 3.3 del DM 15/09/2005
esclusi i p.ti 7 e 8

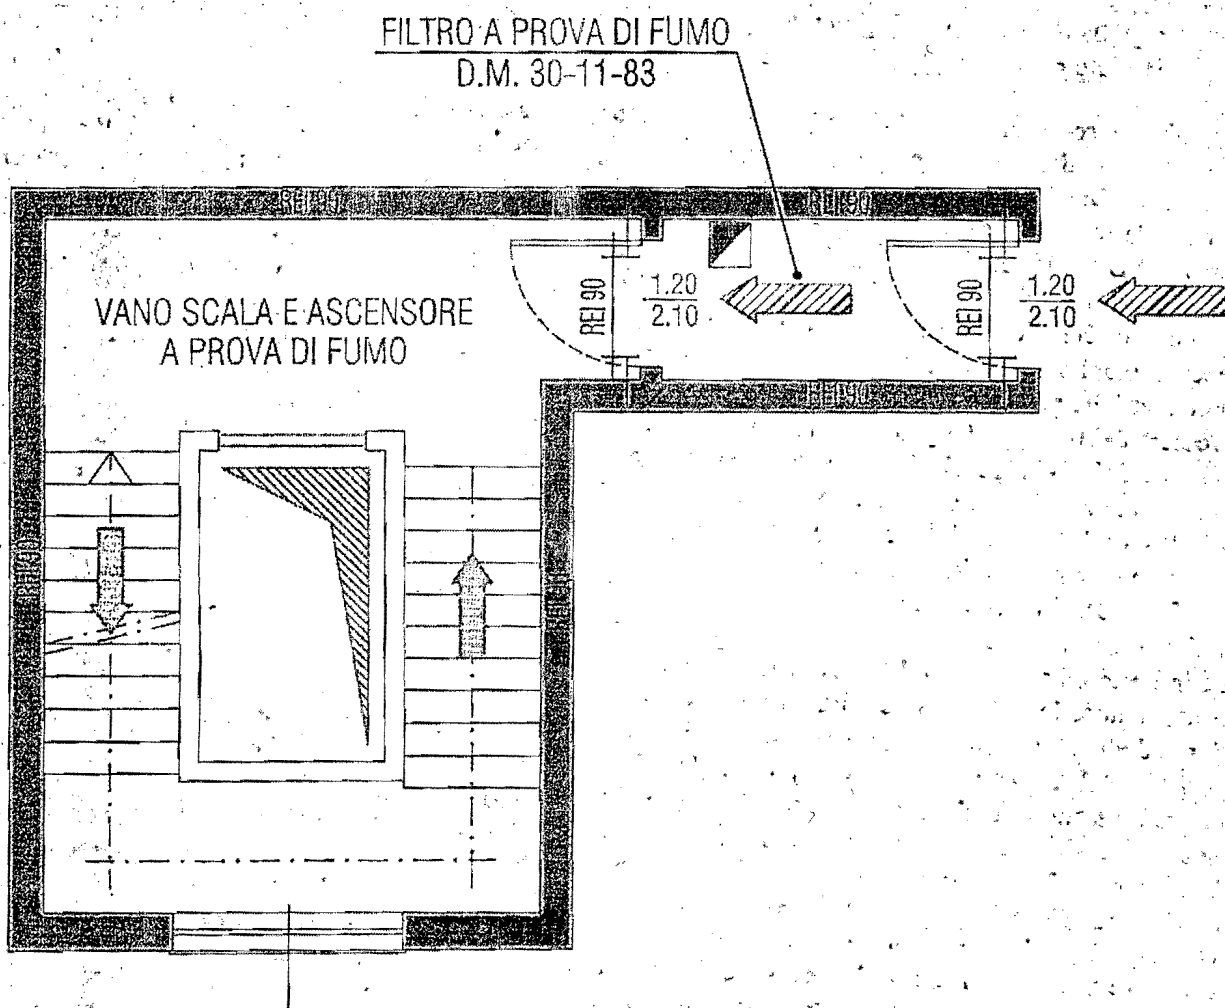

e montalettighe antincendio (p.to 7 D.M. 15/09/2005)

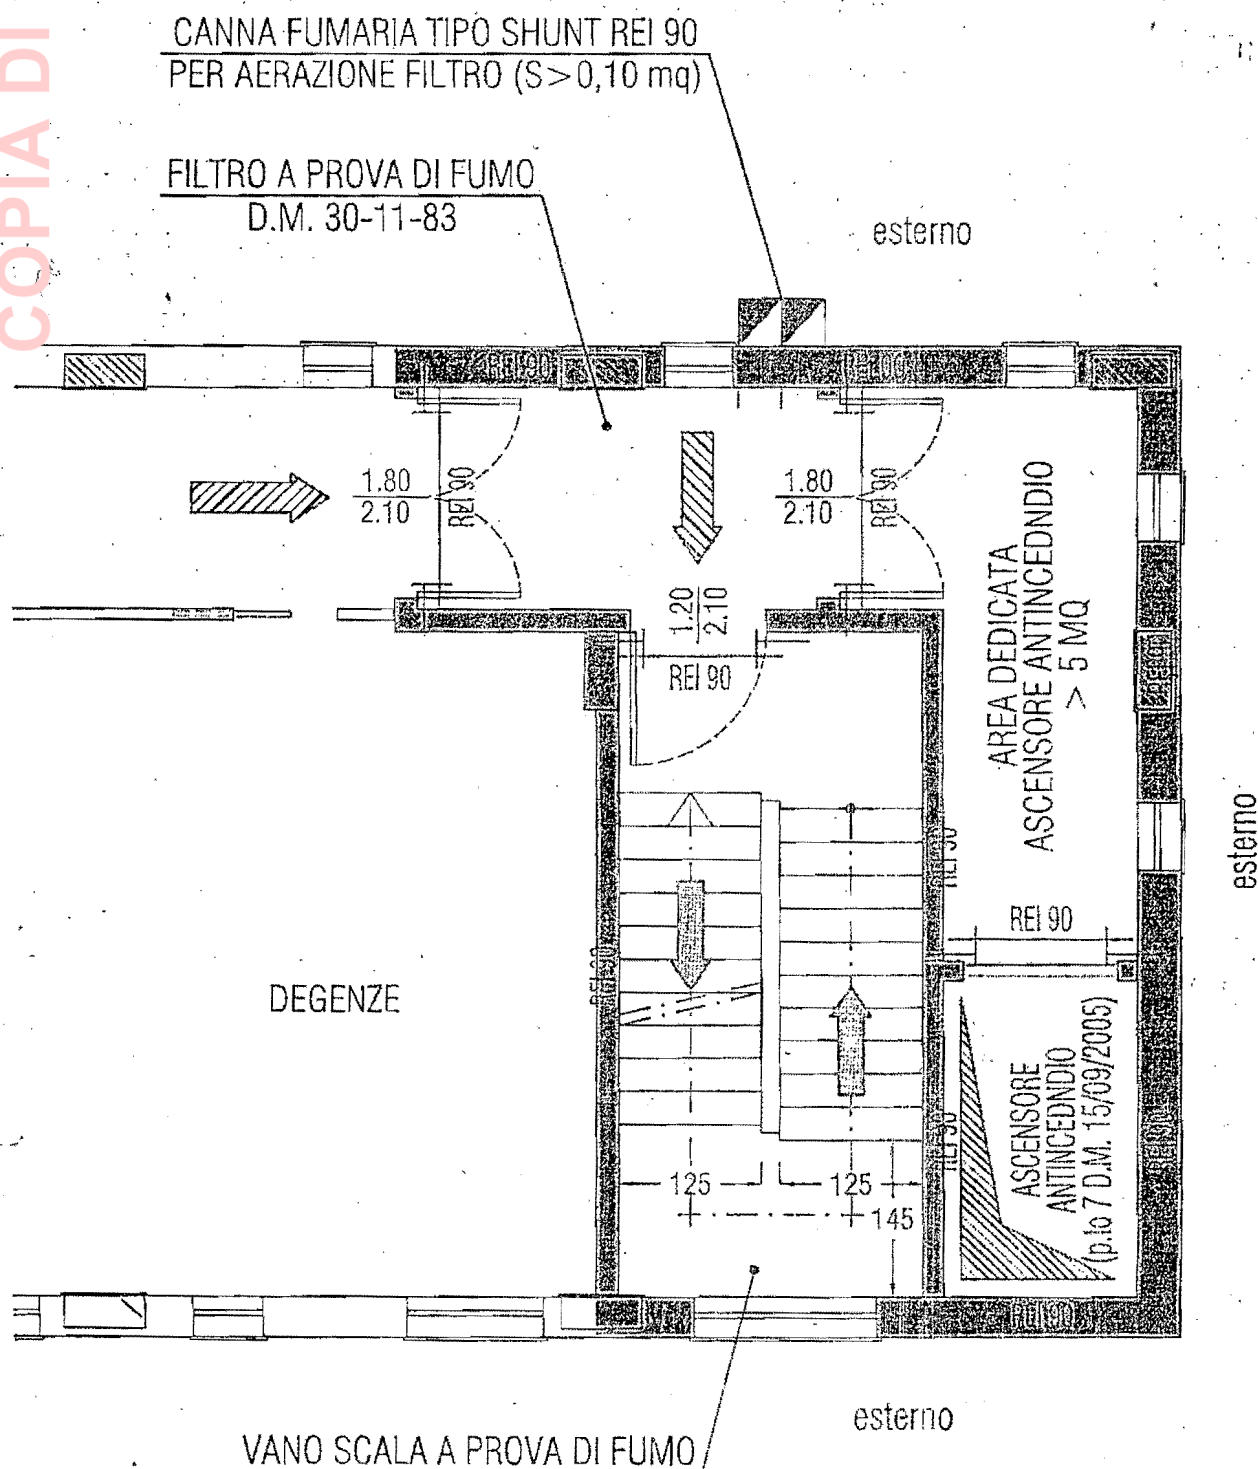

Esempio interpretazione 2° accesso a vano scale a prova di fumo e montalettighe antincendio (p.to 7 D.M. 15/09/2005)

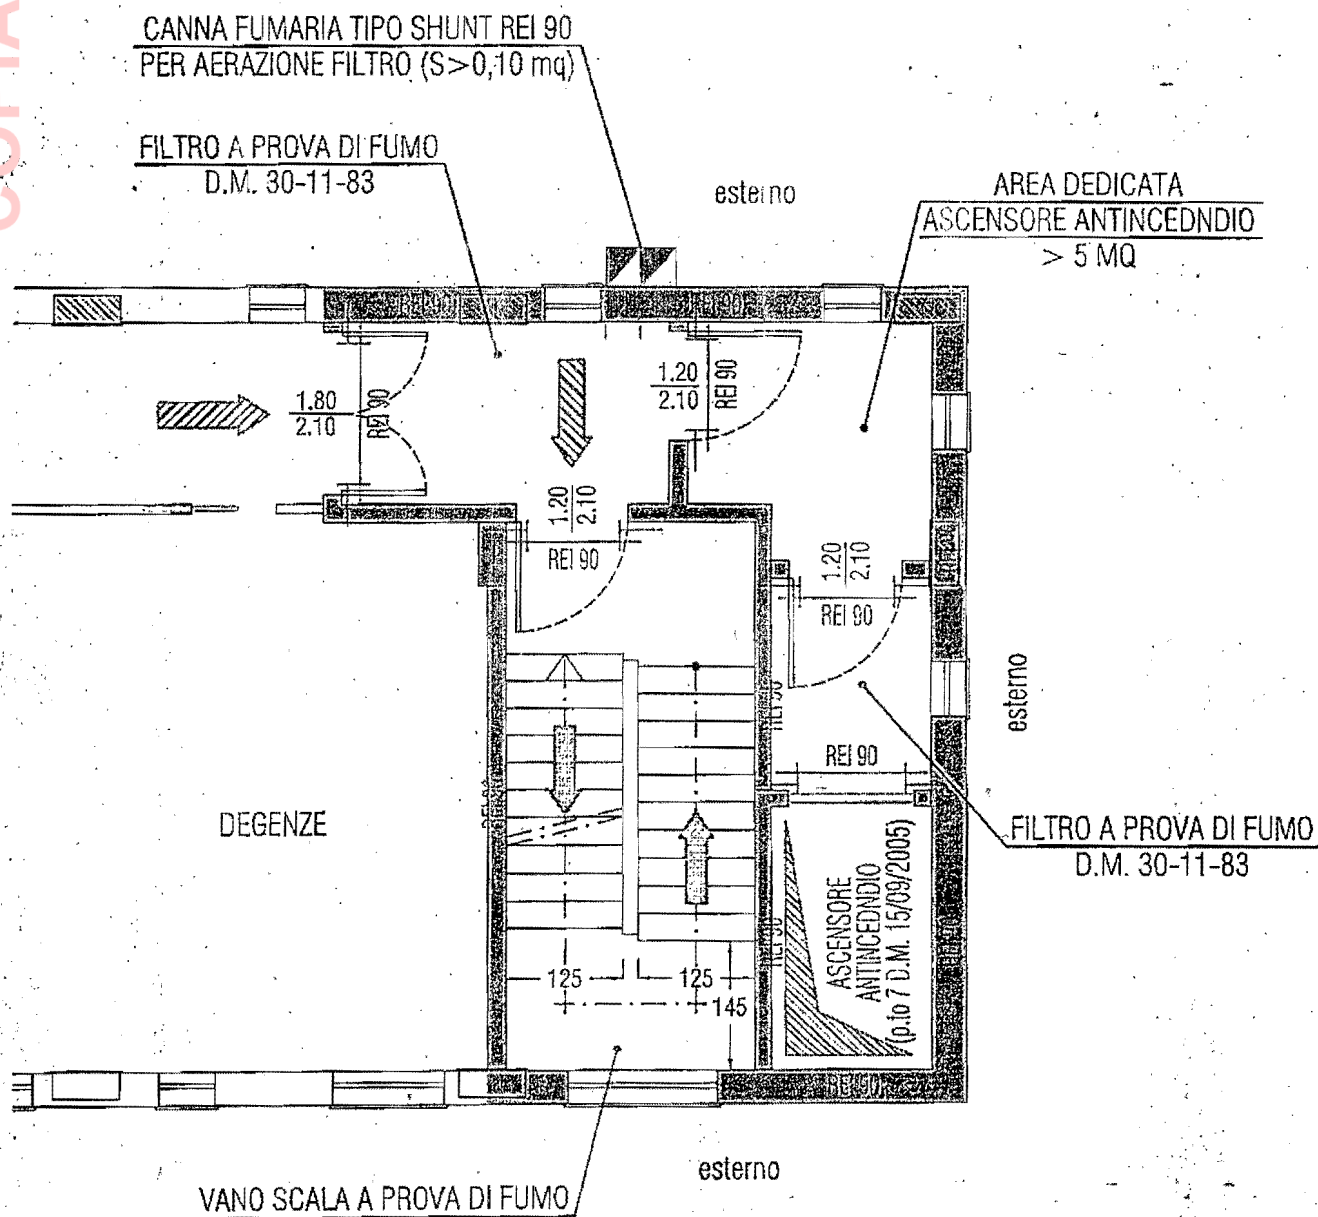



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0017578 del 06/11/2012

05. Area V Prevenzione Incendi e Sicurezza
Tecnica

Quesito n. 806

(da citare nella corrispondenza)

MILANO.....

C.A.P. 20123 - Via Ansperto, 4
Tel. 02 / 85460.1 - (c.a.)
Fax 02 / 805 71.64 (uffici)
Fax 02 / 8092840 (sala operativa)
e-mail dir.lombardia@vigilfuoco.it

Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
L.go Santa Barbara, 2
00178-ROMA

Comando Provinciale VV.F di
SONDRIO

OGGETTO: Vano ascensore/montalettighe antincendio.
Richiedente : Studio Termotecnico Giarba-Berbenno (SO)

Si trasmette il quesito proposto dallo Studio Termotecnico in oggetto tramite il Comando di Sondrio.

Il Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale, ai sensi dell'art.22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 30/10/2012, ha esaminato il quesito esprimendo il parere di seguito riportato, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere della Direzione Centrale Per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

Caratteristiche del vano ascensore/montalettighe antincendio

Tenendo presente i chiarimenti forniti dal Ministero con nota prot. P157 del 05/02/2008 si conferma che nel caso del vano ascensore/montalettighe antincendio il filtro a-prova di fumo può essere lo stesso a servizio del vano scala e che l'area dedicata avente superficie minima di 5 mq deve trovarsi allo sbarco dell'ascensore/montalettighe antincendio. In tal senso appare corretta la rappresentazione riportata nell'allegato 2 ("esempio di interpretazione 1").

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.



Il Presidente del Ctr
DIRETTORE REGIONALE
dott. ing. Antonio Monaco

EP/nd
[Signature]